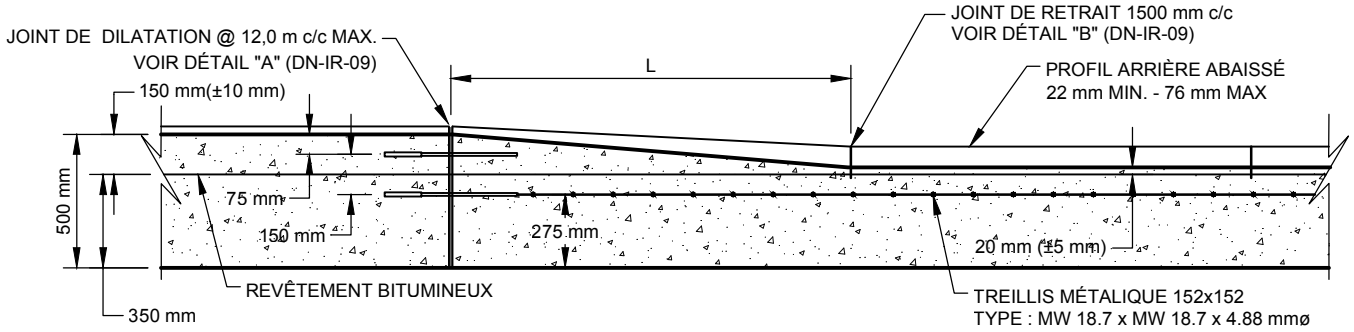

ÉLÉVATION

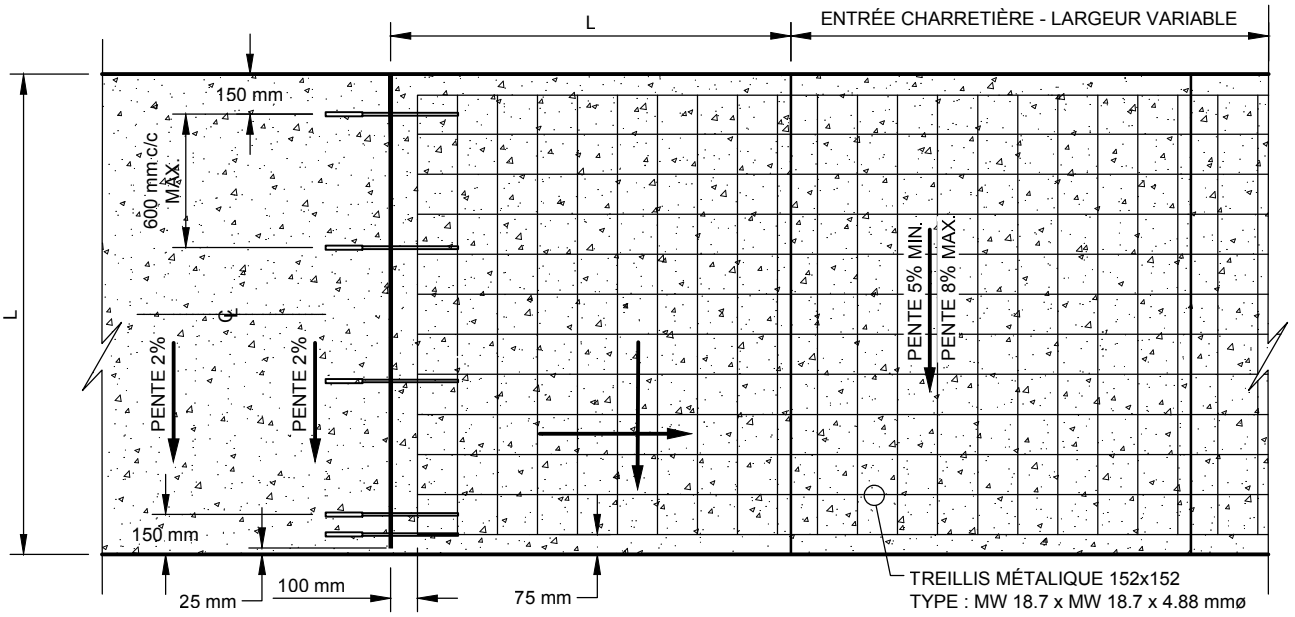

PLAN

- L = LARGEUR DU TROTTOIR EN MILLIMÈTRE
- DES JOINTS DE DÉSOLIDARISATION SONT REQUIS SUR LA PLEINE ÉPAISSEUR DU TROTTOIR DE BÉTON DE CIMENT PRÉVU, LORSQU'UN OUVRAGE FIXE SE TROUVE EN CONTACT AVEC CELUI-CI.
- UN JOINT DE CONSTRUCTION EST REQUIS LORS D'UN RACCORDEMENT AVEC UN TROTTOIR EXISTANT.

LAVAL

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

TROTTOIR DE BÉTON - SECTEUR INDUSTRIEL
LARGEURS DE 1800 mm ET DE 2000 mm

Échelle	Date	Numéro du dessin normalisé	Révision
AUCUNE	2021-03-18	IR-11a	1

FICHIER : U:\ING_Acad19\50\DET\DN\DN-IR-11a_Rev01.dwg - IMPRESSION : 19 mars 2021 (07:29:26)